


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2015-12-09	検査圧改訂、部番1・2・3・6 材質訂正 (セミスチール→A126 ClassB)	福本・山崎・元田
⚠	2023-06-05	材料表記変更 SS400→SS400相当 重量追記、検査圧力変更、最高使用圧力追記	竹中・矢田・元田
⚠	2025-09-22	流れ方向追記	菊井・福本 岩本・元田

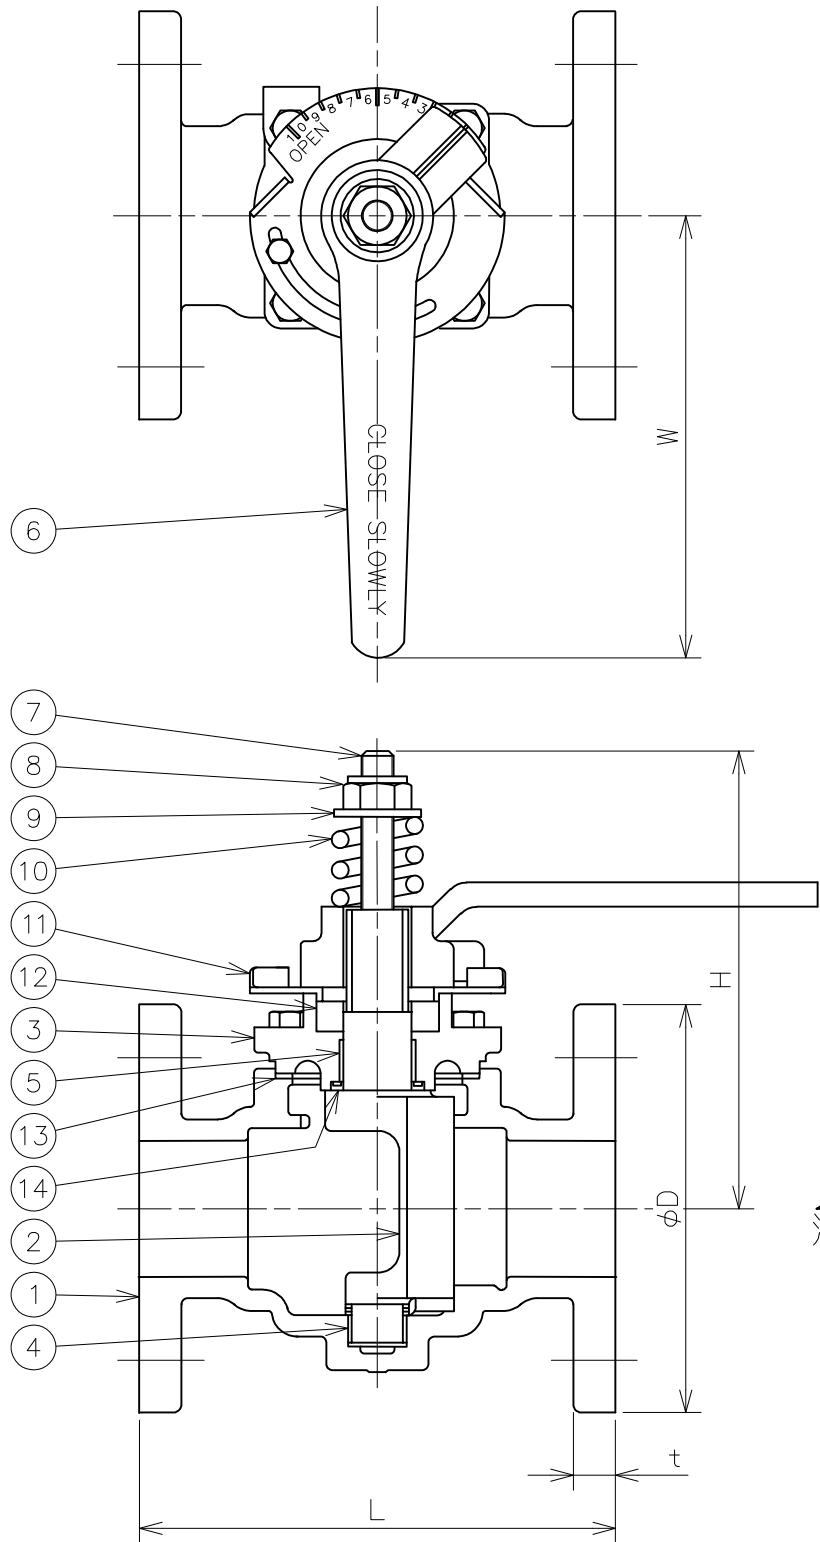

最高使用圧力：1.03MPa

14	Uリングシール	T.F.E	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	フェルトワッシャー	フェルト	1	
11	ストップリング	SUS304	1	
10	スプリング	SUP6	1	
9	座金	SS400相当	1	
8	ロックナット	SS400相当	1	
7	植込ボルト	SS400相当	1	
6	レバー	A126 ClassB	1	
5	ベアリング	SUS316L	1	
4	ベアリング	SUS316L	1	
3	ふた	A126 ClassB	1	
2	プラグ	A126 ClassB	1	ネオプレンライニング
1	弁箱	A126 ClassB	1	シートニッケル

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.86MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.03MPa	

10K-50~80				
エキセントリックバルブ				
レバー操作式				

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-05-22
山崎	安部	D.V	元田	図番	BZX-14742-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

呼び径	L	D	C	N	n1	h	n2	M	Z	t	W	($\frac{W}{H}$) H	重量 (kg)	数量 (台)
50	178	152	120	4	4	19	-	-	-	15.9	165	157	9	
65	191	178	140	4	4	19	-	-	-	17.5	191	178	13	
80	203	191	150	8	-	-	8	M16	19.1	19.1	229	197	19	